



DOO "VODOVOD I KANALIZACIJA" PODGORICA

81000 PODGORICA, Ulica zetskih vladara bb PIB: 02015641, PDV: 20/31-00109-1

Glavni Grad Podgorica
Služba gradonačelnika
Ulica Njegoševa br.13
Podgorica

Crna Gora
Pisarnica - Glavni grad - Podgorica
30.09.26

Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
01-018	26	5382	1	

Broj: 01-065/26-24/49/1

Podgorica, 30.09.2026

Crna Gora
Pisarnica - Glavni grad - Podgorica
30.09.26

Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
02-016	26	771		

Predmet: Odgovor na pitanje br. 12 odbornika Pavla Ljumovića

Poštovani,
U nastavku je predmetni odgovor.

"Za zalivanje zelenih površina na teritoriji Glavnog grada se djelimično koristi voda iz vodovodnog sistema Podgorice, dok Zelenilo d.o.o. koristi i održava bunare za ovu namjenu. DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica je u toku sprovođenja aktivnosti na racionalizaciji potrošnje sa glavnih izvorišta, vršilo analizu kako se odvija zalivanje zelenih površina na teritoriji Glavnog grada. Tom prilikom je iz raspoložive dokumentacije ustanovljeno da je DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica 2022.godine naručilo izradu 13 bunarskih bušotina na teritoriji Glavnog grada u vrijednosti od oko 110.000,00 eura. Za izvođenje ovih radova ne postoji urađena projektna dokumentacija, kao ni potrebne dozvole. Takođe, sredstva za navedeno nijesu obezbijedena iz Budžeta Glavnog grada, već je isto realizovano iz sopstvenih sredstava Društva. U cilju potpune informisanosti o navedenim aktivnostima, odnosno dobijanja informacije da li se predmetni bunari koriste za zalivanje zelenih površina, Društvo se obratilo Zelenilo d.o.o. i dobilo informaciju da većina ovih bunara nije u funkciji ili se nikad nije koristila (dopis u prilogu)."

Izvršni direktor,
Aleksandar Nišavić dipl.ecc.



Kabinet +382 20 440 300
Korisnički servis +382 20 440 388




kabinet@vikpg.me
info@vikpg.me



www.vikpg.me



NLB: 530-22-44 / Lovćen banka: 565-2334-69 / Prva banka CG: 535-9562-08
Hipotekarna banka: 520-9074-13 / CKB: 510-8284-20 / CKB: 510-1028-60



GLAVNI GRAD PODGORICA - Zelenilo d.o.o.

Adresa: Donja Gorica - Kritskog odreda 4, poštanski fax br. 278, 81000 Podgorica,
Crna Gora Tel: +382 20 891 615; 891 618; Fax: +382 20 891 613
E-mail: zelenilo@com.me
Web adresa: www.zelenilo.me

PIB: 02407307; PDV: 20/31-03544-8; Žiro račun: 520-31126-11 HB; 540-12276-80 ERSTE

GLAVNI GRAD PODGORICA

Pisarnica - DOO Vodovod i kanalizacija
"ZELENILO" d.o.o. - Podgorica Podgorica

Broj: 5760

Primljeno: 30. 07. 2025				
Org. jed.	Jed. pos. znak	Radni broj	Prilog	Vrijednost
07-335/25-20003/2				

Podgorica, 29. 07. 2025. godine

D.o.o. Vodovod i Kanalizacija
n/r Izvršnom direktoru Aleksandru Nišaviću

PREDMET: Odgovor na predmet broj 01-335/25-20003/1, utvrđivanje nadležnosti i funkcionalnosti eksploatacionih bunara na teritoriji Glavog grada

Poštovani,

Ovom prilikom Vas obavještavamo da eksploatacioni bunari koje ste naveli nijesu formalno predate niti je primopredaja bila iz razloga jer je su bile konstatovane nepravilnosti na većem broju bunara.

U martu mjesecu protekle godine, obilaskom terena utvrdili smo sledeće :

- Na Bulevaru Josipa Broza pumpa u kružnom toku kod Lukoil pumpe nije u funkciji i nije nikad bila
- Na Bulevaru Josipa Broza pumpa u kružnom toku kod poreske - Plantaže, nije u funkciji i nije nikad bila.
- Na Bulevaru Josipa Broza pumpa kod auto placa - bunar nije bušen.
- Jugozapadna obilaznica pumpa i bunar nakon logističkog Volia kao i pumpa i bunar nakon mosta Luče, rade s tim da je potrebno izvaditi obje pumpe, očistiti filter i provjeriti hidrauliku. U proteklu godinu smo mijenjali nivostat, bimetal, asimetriju sve zaštitne komponente, pokrenuli ih obje međutim pritisak nije dovoljan, sistem za navodnjavanje počne sa radom ali ubrzo ponestane pritiska i nije u mogućnosti da radi. Frekventni regulatori ne rade za obje pumpe.
- Donja Gorica bunar i pumpa u kružni tok kod "Granda" kao i u kružni tok kod Kolovrata su puštate da rade, međutim kao i pumpe na Jugozapadnu obilaznicu, nemaju dovoljan pritisak da podignu sistem za naliivanje, s tim u vezi takođe je potrebno izvaditi pumpe i očistiti filtere kao i provjeriti hidrauliku. Frekventni regulatori ne rade za obje pumpe.
- Radoje Dakić bulevar pumpa kod EKO pumpe, radi takođe potrebno je očistiti filter prilikom vađenja iste, kao i provjeriti hidrauliku, zbog nedovoljnog pritiska vode.
- Radoje Dakić pumpa u kružni tok kod Delte i kod raskrsnice za ulicu put Geološkog zavoda ne rade u kvaru su.
- Pumpa kod Rektorata za univerzitetski park je u njihovoj nadležnosti, radi.
- Pumpa u parku "Plantaže" na bulevar Georgija Žukova - radi.
- Pumpe na Bulevar Podgorica - Tuzi - nema, mislimo da prilikom bušenja tada nije pronađena voda.



Takođe ovu priliku koristimo da Vas obavijestimo da mi jesmo puštali sve ove pumpe u rad u nadi da će i nama poboljšati situaciju na terenu i prevashodno zbog racionalnog trošenja vode, jer nikome nije u interesu pored bunara koristiti gradsku vodu, međutim nije dovoljno bilo pritiska vode jer su bulevari (Južna obilaznica, 21.maj, Radoje Dakić) počeli da se suše i biljni fond je bio evidentno ugrožen, s tim u vezi bili smo prinuđeni da uključimo gradsku vodu jer za sve navedene lokacije postoje ugrađeni vodomjer.

Obilaskom terena smo utvrdili da je takođe svugdje potrebno napuniti boce sa kiseonikom, očistiti hidrociklonske filtere, kao i promijeniti zaštite (nivostat bimetal asimetrija). Takođe utvrdili smo da su frekventni regulatori prvi stradali što zbog vode i kondezacije, s tim da je moguće pokrenuti pumpu i bez njih.

Za sva dodata pitanja stojimo Vam na raspolaganju, u nadi da ćemo zajedno riješiti novanastali problem kako bi već za iduću godinu imali spremne bunare.

S poštovanjem,

Dostavljeno

-Naslovu

-a/a


- službi ugradnje i održavanja hidrosistema

Obradila i pripremila:


Rukovodilac Službe za ugradnju i

Održavanje hidrosistema

Marija Ivanović

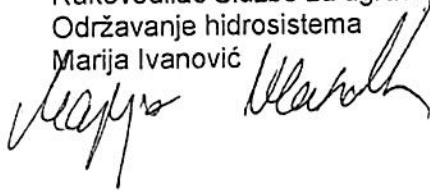


S poštovanjem,

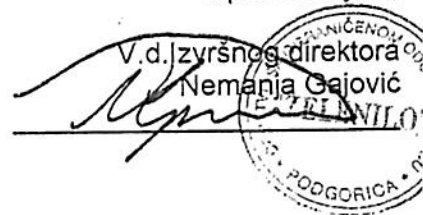

V.d. Izvršnog direktora
Nemanja Gajović





DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VODOVOD I KANALIZACIJA"

81000 Podgorica, Ulica zetskih vladara bb
PIB: 02015641, PDV: 20/31-00109-1
Telefon: Kabinet (+ 382 20 440 300), Korisnički servis (+ 382 20 440 388)
E-mail: kabinet@vikpg.me, info@vikpg.me
Website: www.vikpg.me

Žiro računi:
NLB: 530-22-44
Lovćen banka: 565-2334-69
Prva banka CG: 535-9562-08
Hipotekarna banka: 520-9074-13
CKB: 510-8284-20, CKB: 510-1028-60

DOO "Zelenilo"

Kritskog odreda 4, Podgorica

Broj: 01-335/25-20003/11
Podgorica, 13. 07. 2025.

Primljeno: 11. 07. 2025.			
Org. jed.	Podj. jedinica	Recepcija	Prijava
02		G310	
03			

Poštovani,

U cilju utvrđivanja nadležnosti i funkcionalnosti eksploatacionih bunara na teritoriji Glavnog grada neophodno je da nas informišete da li vaše društvo koristi bunare za zalivanje zelenih površina na sledećim lokacijama:

1. BULEVAR JOSIPA BROZA – KRUŽNI TOK KOD PORESKE,
2. BULEVAR JOSIPA BROZA - KOD AUTO PLACA,
3. JUGOZAPADNA OBILAZNICA- PRVI KRUŽNI TOK OD VOLIJA,
4. JUGOZAPADNA OBILAZNICA- POSLE MOSTA LUČA,
5. DONJA GORICA - BULEVAR - KRUŽNI TOK KOD "GRAND"-a,
6. DONJA GORICA - BULEVAR - KRUŽNI TOK KOD KOLOVRATA,
7. CETINJSKI PUT- EKO PUMPA,
8. CETINJSKI PUT- KRUŽNI TOK KOD DELTE,
9. CETINJSKI PUT- RASKRSNICA ZA ULICU PUT GEOLOŠKOG ZAVODA,
10. BULEVAR JOSIPA BROZA - LUKOIL,
11. BULEVAR PODGORICA – TUZI,
12. UNIVERZITETSKI PARK KOD REKTORATA,
13. PARK NA BULEVARU GEORGIJA ŽUKOVA.

Na osnovu raspoložive dokumentacije je utvrđeno da je DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica naručilo izvođenje radova izrade i opremanja eksploatacionih bunara na gore navedenim lokacijama. Takođe, društvo ne posjeduje dokumentaciju (ugovor, zapisnik o primopredaji i sl.) o ustupanju ovih bunara na dalje korišćenje drugim privrednim društvima. Zbog navedenog vas molimo da nam dostavite sve raspoložive informacije.

Podgorica,

9. 7. 2025. godine

Izvršni direktor,

Aleksandar Nišavić, dipl.ecc.

